



Korea Testing Certification

시험 성적서

성적서 번호 : T2021-12407

회 사 명 : 헥스파워시스템주식회사

대 표 자 : 김상성

연락처 : 0502-760-7608

주 소 : 서울특별시 금천구 시흥대로 179, 206호, 207호(시흥동, 금천 솔라 이지움)

1. 시 료 명 : 중대형 태양광 발전용 인버터(계통연계형)

· 규격 및 형식 : (AC) 3상4선, 380 V~, 60 Hz, 100 kW, (DC) (200-1100) V, [모델명 : H3100WD]

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2021.11.05

4. 시험일자 : 2022.01.13 - 2022.01.13

5. 시험방법 : 의뢰자 제시 규격 [한국전력공사_태양광발전용 인버터(계통연계형) 능동전압제어 시험기준]

6. 시험결과 : 불임 참조

시험자 : 김태환

김태환

승인자 : 최현동

최현동

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.



2022 년 02 월 18 일

한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 27739 충청북도 음성군 맹동면 태정로 69

TEL : 1899-7654



시험제 품개 요

성적서 번호 : T2021-12407

* 제품 제시사항 및 모델명

- 제품명 : 중대형 태양광 발전용 인버터(계통연계형)
- 모델명 : H3100WD

(1) 연계계통의 전기방식, 전압, 주파수, 용량

3상 4선, 380 Vac, 60 Hz, 100 kW, 무변압기식

(2) 직류 전압 범위

200 Vdc - 1100 Vdc

(3) S/N

SL3-2112-0001

* 사용된 장비 및 측정기기

기기번호	기 기 명	교정일자	차기교정일
2316	전력분석기	2021.03.30	2022.03.30
3886	모의 직류 전원 장치	-	-
3886-3	전력 회생 장치	-	-
4415	전력분석기	2021.03.29	2022.03.29
4545	전력분석기	2021.03.29	2022.03.29
5076-1	오실로스코프	2021.11.04	2022.11.04
5512	1MW ESS용 PCS 성능평가장치	-	-

Code NO : A7CL-1SLZ-XB8Q



시험결과

성적서 번호 : T2021-12407

1. 역률/무효전력 제어 기능 시험

시험 방법 및 판정기준

- * 인버터의 출력 용량과 역률 지령 값을 변경하여 각 조건에서 유효전력, 무효전력, 역률을 측정할 것.
- * 인버터의 역률은 역률 지령 값의 ± 1.0 이내일 것.

측정 결과값

인버터 출력	유효출력 (kW)	무효전력 (kvar)	역률 (%)	
			지령치	측정치
100 %	100.95	- 2.09	100	99.98
	97.41	31.95	지상 95	95.02
	92.30	44.76	지상 90	89.98
	95.36	- 32.33	진상 95	94.71
	90.63	- 43.66	진상 90	90.09
50 %	50.60	0.69	100	99.92
	50.59	16.65	지상 95	94.99
	50.55	24.42	지상 90	90.04
	50.56	- 16.49	진상 95	95.07
	50.47	- 24.43	진상 90	90.01

Code NO : A7CL-1SLZ-XB8Q



시험결과

성적서 번호 : T2021-12407


2. 전압 제어 기능 시험

시험방법 및 판정기준

* Q(V) curve의 특성값은 Q(V) curve와 표1를 참조하여 설정하도록 함.

구분	설명	비고
V1	전압상승 시 무효전력 조정 시작전압(%)	Vn의 %
V2	전압강하 시 무효전력 조정 시작전압(%)	
V3	전압상승 시 무효전력 조정 최대전압(%)	
V4	전압강하 시 무효전력 조정 최소전압(%)	
Qmax_Inductive	지상 무효전력 최대값(%)	현재출력(Pn)의 %
Qmax_Capacitive	진상 무효전력 최대값(%)	현재출력(Pn)의 %
Vn	인버터 출력단자 정격전압(V)	Q(V)제어 기준 전압값
Q(V) Response Time	무효전력 정격출력까지 변동하는 응답시간(S)	60 S 이내

[표 1]

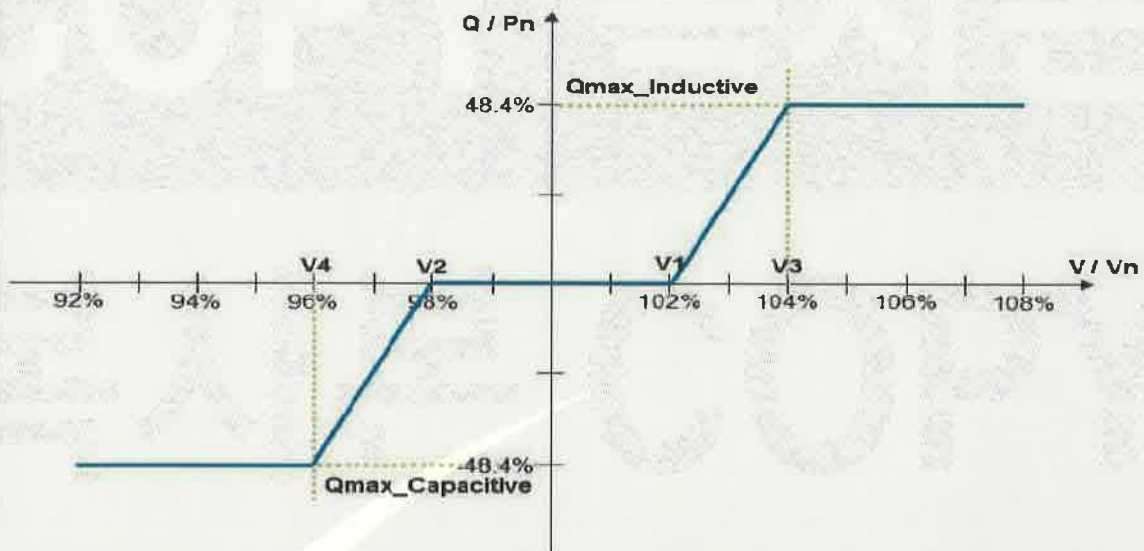

[Q(V) curve 그래프]

* 유효출력 값과 단자전압을 변경하여 각 조건에서 유효전력, 단자전압, 무효전력을 측정할 것.

* 제어오차가 $\pm 5\%$ 이내일 것.

$$-[\text{제어오차}] = \{[\text{측정된 무효전력의 크기}] - [\text{기대 무효전력의 크기}]\} / [\text{현재출력(Pn)}] \times 100(\%)$$

Code NO : A7CL-1SLZ-XB8Q



Korea Testing Certification

시험 결과

성적서 번호 : T2021-12407

측정 결과값						
유효출력	단자전압 V/Vn (%)	단자전압 (V)	유효전력 (kW)	무효전력 (kvar)	기대무효전력 (kvar)	오차 (%)
100 %	101	222.20	100.35	2.21	0	2.20
	103	226.61	98.00	- 23.24	- 24.20	0.98
	105	231.01	88.58	- 46.35	- 48.40	2.31
	99	217.80	100.45	- 2.15	0	- 2.14
	97	213.41	98.61	23.58	24.20	- 0.63
	95	209.00	90.23	46.62	48.40	- 1.97
50 %	101	222.20	50.65	2.10	0	4.15
	103	226.60	50.58	- 11.67	- 12.10	0.85
	105	231.00	50.25	- 24.05	- 24.20	0.30
	99	217.80	50.62	1.99	0	3.93
	97	213.40	50.59	12.56	12.10	0.91
	95	209.00	50.47	24.36	24.20	0.32

Code NO : A7CL-1SLZ-XB8Q



시험결과

성적서 번호 : T2021-12407

3. HMI 제공여부 검토 시험

시험 방법 및 판정기준	결과값
<ul style="list-style-type: none"> * 인버터의 HMI를 통해 인버터의 동작상태 확인기능, 통신 인터페이스 설정상태, 전압제어기능 관련 설정상태를 확인할 수 있을 것. * DER-AVM 기반 능동전압제어 <ul style="list-style-type: none"> - 인버터의 동작상태(일반운영 / DER-AVM운영)를 확인할 수 있을 것. - 인버터의 통신 인터페이스 설정상태를 확인할 수 있을 것. * 인버터 단독 능동전압제어 <ul style="list-style-type: none"> - 인버터의 동작상태(일반운영/전압제어운영)을 확인할 수 있을 것. - 인버터의 전압제어기능 관련 설정 값을 확인 할 수 있을 것. 	<p>동작상태 및 관련 설정 값 상태 양호 (인버터 단독 능동전압제어)</p>

비 고 : 1. 위 시험 결과는 의뢰자가 제시한 시료에 의한 결과임.
2. 첨부 : 시료의 사진.

Code NO : A7CL-1SLZ-XB8Q



제 품 사 진

성적서 번호 : T2021-12407

제품의 외관



표시 사항

solarlink	
KS 규격번호	KS C 8565
KS 규격명	중대형 태양광발전용 인버터
KS 인증번호	PV0416001
인증취득일	
모델코드	
인증기관	한국에너지공단 신재생에너지센터
설비명	태양광 계통연계형 인버터
모델명	H3100WD
최대개방전압	1100V
입력전압범위	200 ~ 1100V
MPPT전압범위	580 ~ 890V
최대입력전류	195 A
정격출력용량	100 kW
정격전압 / 주파수	380V / 60Hz
동작온도범위	-20 ~ 60℃
외형규격	IP65
재질무게	85 kg
제조번호	SL3-2112-0901
제조날짜	2021.12.15
헥스파워시스템(주) 고객센터: 0502-760-7608 서울시 금천구 시흥대로 179, 206호 207호(시흥동, 금천물리역지점)	

Code NO : A7CL-1SLZ-XB8Q

