

제작 사양서
(3상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

모 델 명: H3050SODA

버 전: Ver 1.5

작성일자: 2024.01.30

제작 사양서
(3상 계통연계형 태양광 인버터 - 변압기형)

제작 사양서

(3상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

모델명: H3050SODA

버전: Ver 1.5

작성일자: 2024.01.30

I. 제품 규격

1. 개요

본 문서는 태양광 발전 시스템을 유지 운영하는 데 이해를 돕고, 또한 헥스파워시스템(주) 계통연계형 인버터를 운영할 수 있도록 함에 그 목적이 있습니다.

본 문서를 설비 운영에 적용할 때, 확실적인 적용을 가급적 배제하고 설비 시설의 중요도 및 주변 환경, 설비 상태 등을 고려하여 보다 합리적으로 운영하시기 바랍니다.

일반적으로 주요 설비 및 위험 설비에 대한 정기 점검 및 보수 시에는 제조 업체와의 협의를 통하여 실시하는 것이 바람직합니다.

2. 인버터 시스템 관련 적용 규격 및 표준 목록

- IEEE Std 519-1981:IEEE Guide for Harmonic Control and Reactive Compensation of Static Power Converters
- IEEE Std 929-2000 : IEEE Recommended Practice for Utility Interface of Photovoltaic (PV) Systems
- SAND2001-0674 : Photovoltaic Power Systems and the National Electrical Code: Suggested Practices
- UL 1741 : Standard for Inverters, Converters, and Controllers for Use in Independent Power Systems
- KS C 8524 : Solar photovoltaic energy systems-Terms and symbols
- KS C 8535 : Measuring procedure of photovoltaic system performance
- EN 50178 : Electronic equipment for use in power installations
- IEC 62109-1 : Safety of power conversion equipment for use in photovoltaic power system General requirements
- IEC 62109-2 : Safety of power converters for use in photovoltaic power systems Particular requirements for inverters
- IEC 61000-6-2 : Electromagnetic compatibility – Generic standards – Immunity for industrial environments
- IEC 61000-6-4 : Electromagnetic compatibility – Generic standards – Emission standard for industrial environments
- IEC 62116 : Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters
- KS C 8565 : 중대형 태양광 발전용 인버터

제작 사양서

(3상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

모델명: H3050SODA

버전: Ver 1.5

작성일자: 2024.01.30

3. 사용 조건

가. 설치 장소 : 옥외 및 옥내

나. 주위 온도 : 동작 시 (-20℃ ~ 50℃)

다. 습도 : 95% 이하, 무결로 조건.

라. 표 고 : 1000m 이하

마. 설치 고려사항

- ① 진동이나 충격이 있는 경우
- ② 소음을 제한적으로 수용하는 경우
- ③ 철분이 많이 발생하는 장소에서 사용하는 경우
- ④ 염분, 고습도, 수적(물이 쌓이는 것), 빙설, 수은 증기, 염소가스, 아황산가스 또는 기타 유해한 가스를 포함한 공기 중에서 사용하는 경우
- ⑤ 수증기/유증기 또는 폭발성 가스에 노출되거나 근처에서 사용하는 경우
- ⑥ 평상시보다 높은 방사선에 노출된 경우
- ⑦ 온도 또는 습도가 급격히 변화하는 경우
- ⑧ 강한 전자계를 받는 경우

제작 사양서

(3상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

모델명: H3050SODA

버전: Ver 1.5

작성일: 2024.01.30

2.3 인버터 시스템 사양

구분	항목	내용
입력 데이터	최대 입력 전압	1000 V
	입력 전압 범위	300 ~ 1000 V
	인버터 시작 전압*	400 V
	동작 최저 전압	300V
	MPPT 전압 범위	330V ~ 800V
	최대 입력 전류	170A
	과부하량	105%
출력 데이터	AC 정격 출력 (@ $\cos\theta=1$)	51kW
	정격 출력 전압 (계통 허용범위)	380V (+10%/-10%)
	정격 출력 주파수 (계통 허용범위)	60Hz (+1.5Hz/-3Hz)
	정격 출력 전류 파형 왜형률(THD)	총합 5% 이내 (각 차수 3% 이내)
	정격 출력 역률(Power factor)	0.99 이상
효율	상수	3상
	최대 효율	96% 이상
	유로 효율	95% 이상
기구	크기(W x D x H)	750 x 700 x 1300
	소음	70dB 이하 (1m 이상)
	냉각방식	강제 공랭식
	보호 등급	IP 54
	무게(kg)	355kg
기타	동작 온도 범위	-20°C ~ 50°C
	상대 습도	0% ~ 95%
	조작 및 상태 표시	Green LED
		HMI (그래픽 LCD)
	보호 기능	인버터 과전압/저전압/과주파수/저주파수/과전류
		출력 단락 시 시스템 보호
		시스템 과열 보호
		단독운전 방지 (0.5sec 이하)
		절연저항 검출
	외부 통신 기능	RS-422 Serial Interface / (옵션) Wifi
		Web Monitoring / Mobile App

* 인버터 시작전압은 인버터 HMI 전원이 켜지는 최소전압

제작 사양서

(3상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

모델명: H3050SODA

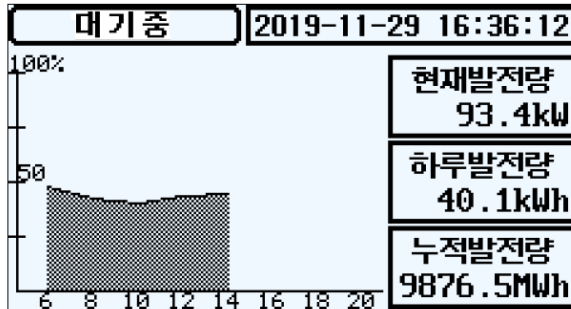
버전: Ver 1.5

작성일자: 2024.01.30

III. HMI (Human machine Interface)

1. HMI의 구성

1.1 인버터 동작 시 화면



대기 중
인버터 정지 상태

운전 중
인버터가 동작중인 상태

이상상태
인버터가 경보에 의해 정지된 상태
또는 인버터의 상태를 읽어오지 못하고 있는 상태

	HMI LCD 표시	내용
대기중		PV전압(DC) 과 계통전압(AC) 인가 후 최초 상태
		인버터 동작 중 HMI 에서 정지한 상태
운전중		인버터가 동작 중인 상태
이상상태		경보 (Fault) 가 나타난 상태
통신장애		Main 보드와 연결이 되지 않은 상태

<div> <div>제작 사양서</div> <div>(3 상 계통연계형 태양광인버터 51kW)</div> </div>	모 델 명: H3050SODA
	버 전: Ver 1.5
	작성일자: 2024.01.30

2. HMI의 메뉴 구성 (사용자 포함)

2.1 인버터 동작

	HMI LCD 표시	내용
	<div> <div>대기중</div> <div>2020-02-13 10:00:44</div> <div> <div>인버터 동작/정지</div> <div> <div>동작</div> <div>정지</div> </div> </div> </div>	<div>동작 - 인버터 동작</div> <div>정지 - 인버터 정지</div>

2.2 실시간 계측값

	HMI LCD 표시	내용																			
입력	<div><div>운전중</div><div>2020-02-13 11:23:54</div></div> <table><tr><th>입력</th><th>계통</th><th>출력</th></tr><tr><td>전압</td><td>657 V</td><td></td></tr><tr><td>전류</td><td>15 A</td><td></td></tr><tr><td>전력</td><td>10.0 kW</td><td></td></tr></table>	입력	계통	출력	전압	657 V		전류	15 A		전력	10.0 kW		전압 - 태양전지 전압 전류 - 태양전지 전류 전력 - 태양전지 전력							
입력	계통	출력																			
전압	657 V																				
전류	15 A																				
전력	10.0 kW																				
계통	<div><div>운전중</div><div>2021-06-10 08:37:33</div></div> <table><tr><th>입력</th><th>계통</th><th>출력</th></tr><tr><td></td><td>L1</td><td>L2</td><td>L3</td></tr><tr><td>전압</td><td>389 V</td><td>391 V</td><td>391 V</td></tr><tr><td>전류</td><td>16 A</td><td>16 A</td><td>14 A</td></tr><tr><td>전력</td><td>10.3 kW</td><td></td><td></td></tr></table>	입력	계통	출력		L1	L2	L3	전압	389 V	391 V	391 V	전류	16 A	16 A	14 A	전력	10.3 kW			전압 - (L1-L2), (L2-L3), (L3-L1) 선간전압 전류 - L1 전류, L2 전류, L3 전류 전력 - 계통 전력
입력	계통	출력																			
	L1	L2	L3																		
전압	389 V	391 V	391 V																		
전류	16 A	16 A	14 A																		
전력	10.3 kW																				
전력	<div><div>운전중</div><div>2020-02-13 11:24:59</div></div> <table><tr><th>입력</th><th>계통</th><th>출력</th></tr><tr><td>역률</td><td>97.0 %</td><td></td></tr><tr><td>주파수</td><td>60.0 Hz</td><td></td></tr><tr><td>최대 발전량</td><td>37.8 kW</td><td></td></tr></table>	입력	계통	출력	역률	97.0 %		주파수	60.0 Hz		최대 발전량	37.8 kW		역률 - 인버터 출력 역률 [%] 주파수 - 계통 주파수 최대 발전량 - 인버터 출력 중 최대 발전량							
입력	계통	출력																			
역률	97.0 %																				
주파수	60.0 Hz																				
최대 발전량	37.8 kW																				

2.3 절연 저항

	HMI LCD 표시	내용
	<div> <div>이상상태</div> <div>2021-06-10 08:44:59</div> <div> <div>잔류 전류 / 절연 저항</div> <div> <div>3 mA</div> <div>2856 kOhm</div> </div> </div> </div>	<div>태양광 어레이의 절연 저항 값을 나타냄</div> <div>잔류 전류(무변압기형만 해당)</div>

제작 사양서

(3 상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

모 델 명: H3050SODA

버 전: Ver 1.5

작성일자: 2024.01.30

2.4 경보 및 이력

	HMI LCD 표시	내용								
현재 경보	<div><div>이상상태</div><div>2020-02-13 11:41:44</div></div> <div><div>현재 경보</div><div>경보 이력</div><table><tr><td>1</td><td>계통 전압 이상</td></tr><tr><td>2</td><td>계통 저전압 이상</td></tr><tr><td>3</td><td>계통 저주파수 이상</td></tr></table></div>	1	계통 전압 이상	2	계통 저전압 이상	3	계통 저주파수 이상	현재 인버터의 문제를 나타냄 경보가 없어야 인버터 정상 동작이 가능함		
1	계통 전압 이상									
2	계통 저전압 이상									
3	계통 저주파수 이상									
경보 이력	<div><div>이상상태</div><div>2020-02-13 11:42:09</div></div> <div><div>현재 경보</div><div>경보 이력</div><table><tr><td>1</td><td><div>20:02:13 11:41:28</div>계통 RS 저전압</td></tr><tr><td>2</td><td><div>20:02:13 11:41:28</div>계통 정전</td></tr><tr><td>3</td><td><div>20:02:13 11:41:28</div>계통 저주파수</td></tr><tr><td>4</td><td><div>20:02:13 11:28:53</div>MC OFF</td></tr></table></div>	1	<div>20:02:13 11:41:28</div> 계통 RS 저전압	2	<div>20:02:13 11:41:28</div> 계통 정전	3	<div>20:02:13 11:41:28</div> 계통 저주파수	4	<div>20:02:13 11:28:53</div> MC OFF	나타났던 경보들의 이력을 나타냄 과거 기록이 사라지지 않음
1	<div>20:02:13 11:41:28</div> 계통 RS 저전압									
2	<div>20:02:13 11:41:28</div> 계통 정전									
3	<div>20:02:13 11:41:28</div> 계통 저주파수									
4	<div>20:02:13 11:28:53</div> MC OFF									

2.5 보고서

2.5.1 일 보고서

	HMI LCD 표시	내용
날짜	<div> <div>대기종</div> <div>2020-02-13 11:28:10</div> <div> <div>날짜</div> <div>그래프</div> <div>표</div> <div> <div>2020</div> <div>02</div> <div>13</div> </div> </div> </div>	기본으로 현재 날짜를 나타냄 일 선택 가능
그래프	<div> <div>대기종</div> <div>2020-02-13 11:29:29</div> <div> <div>날짜</div> <div>그래프</div> <div>표</div> <div> <div>100%</div> <div>50%</div> <div>0%</div> <div>6</div> <div>8</div> <div>10</div> <div>12</div> <div>14</div> <div>16</div> <div>18</div> <div>20</div> </div> </div> </div>	하루 동안의 발전량을 [%] 단위로 나타냄
표	<div> <div>대기종</div> <div>2020-02-13 11:29:40</div> <div> <div>날짜</div> <div>그래프</div> <div>표</div> <div> <div>TOTAL</div> <div>0 kW</div> </div> </div> </div>	하루 동안 시간 단위로 발전량을 표로 나타냄

제작 사양서


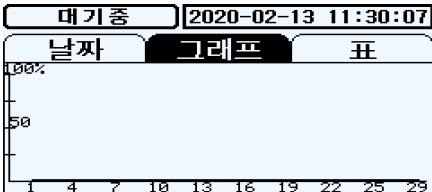

(3상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

모델명: H3050SODA


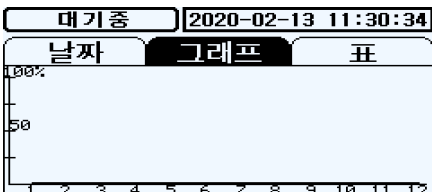

버전: Ver 1.5

작성일자: 2024.01.30

2.5.2 월 보고서

	HMI LCD 표시	내용
날짜		기본으로 현재 날짜가 포함된 달을 나타냄 월 선택 가능
그래프		한달 동안의 발전량을 [%] 단위로 나타냄
표		한달 동안 하루 단위로 발전량을 표로 나타냄

2.5.3 년 보고서

	HMI LCD 표시	내용
날짜		기본으로 현재 날짜가 포함된 년을 나타냄 년 선택 가능
그래프		일년 동안의 발전량을 [%] 단위로 나타냄
표		일년 동안 한달 단위로 발전량을 표로 나타냄

제작 사양서

(3 상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

모 델 명: H3050SODA

버 전: Ver 1.5

작성일자: 2024.01.30

2.6 LANGUAGE

	HMI LCD 표시	내용
	<div> <div>대기중</div> <div>2020-02-13 11:30:57</div> <div>LANGUAGE</div> <div>한국어</div> </div>	HMI 에 나타내는 언어를 선택함 한국어, ENGLISH 존재함

2.7 날짜/시간 설정

	HMI LCD 표시	내용
	<div> <div>대기중</div> <div>2020-02-13 11:31:30</div> <div>날짜/시간 설정</div> <div>2020 년 2 월 13 일</div> <div>11 시 31 분 24 초</div> </div>	HMI에 나타내는 시간을 현재시간에 맞춰 설정해야 함 화면 들어왔을 때에는 시간이 흐르는 장면이 보이지 않음

2.8 화면 밝기

	HMI LCD 표시	내용
	<div> <div>대기중</div> <div>2020-02-13 11:31:52</div> <div>밝기 설정</div> <div>절전 모드</div> <div>고기</div> <div>켜기</div> <div>대기 시간</div> <div>300 초</div> <div>밝기</div> </div>	절전 모드 - 끄기, 켜기 대기 시간 - 30초 밝기 - 화면 밝기 조절

2.9 백업

	HMI LCD 표시	내용
	<div> <div>대기중</div> <div>2020-02-13 11:32:03</div> <div>백업</div> <div>확인</div> </div>	확인 - 백업함

제작 사양서

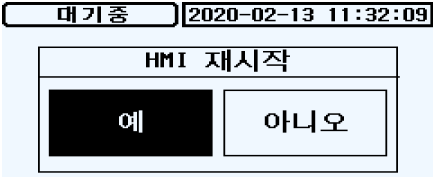
(3 상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

모 델 명: H3050SODA

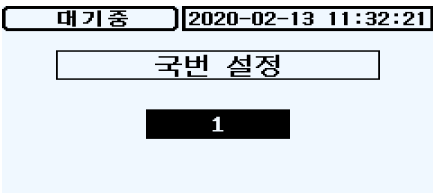
버 전: Ver 1.5

작성일자: 2024.01.30

2.10 재시작

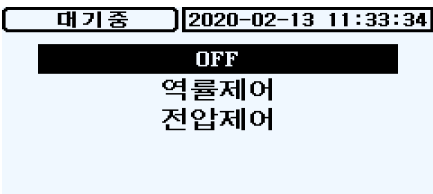
	HMI LCD 표시	내용
		<p>예 - HMI 재시작 함</p> <p>아니오 - HMI 재시작 안 함</p>

2.11 국번

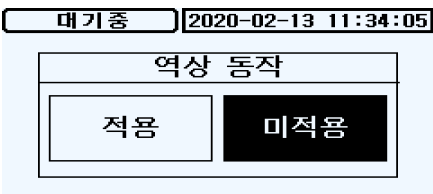
	HMI LCD 표시	내용
		<p>국번을 설정할 수 있음</p>

2.12 무효 전력 제어

2.12.1 OFF

	HMI LCD 표시	내용
		<p>무효 전력을 선택함</p>

2.13 역상 동작

	HMI LCD 표시	내용
		<p>적용 - 역상 동작 적용함</p> <p>미적용 - 역상 동작 적용하지 않음 (기본값)</p>

제작 사양서

(3상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

모델명: H3050SODA

버전: Ver 1.5

작성일자: 2024.01.30

2.14 국가 설정

	HMI LCD 표시	내용
	<div> <div>대기중</div> <div>2020-02-13 11:32:45</div> <div>국가 설정</div> <div>대한민국</div> </div>	국가를 설정할 수 있음

2.15 통신 설정

2.16.1 통신 모드

	HMI LCD 표시	내용
	<div> <div>대기중</div> <div>2020-02-13 11:33:02</div> <div>통신 모드</div> <div>OFF</div> </div>	OFF, LAN, WIFI 를 선택할 수 있음

2.15.2 연결 상태

	HMI LCD 표시	내용
	<div> <div>이상상태</div> <div>2021-06-10 08:51:50</div> <div>통신 모드</div> <div>네트워크 설정</div> <div>WIFI 연결상태</div> <div>BLE 연결상태</div> <div>LAN 연결상태</div> <div>OFF</div> <div>켜기</div> <div>사용안함</div> <div>끊김</div> <div>사용안함</div> </div>	WIFI, BLE, LAN 의 연결 상태를 나타냄

제작 사양서

(3 상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

모 델 명: H3050SODA

버 전: Ver 1.5

작성일자: 2024.01.30

IV. ALARM STATUS

본 제품은 모든 사항에 대하여 정상 상태가 아니면 아래 메세지 같은 이상 상태를 표시합니다. 이상 발생 시 응급조치 방법에 따라 이상 상태를 확인 및 기록한 후 서비스 센터에 문의하는 것이 바람직합니다.

4.1 주요 이상 상태 메시지 대처 방법

No	경보 (이상)	발생 원인	조치사항
1	태양 전지 과전압 (PV over volt fault)	태양전지 전압이 규정 이상인 경우 (H/W)	태양 전지 전압의 정상범위 복귀 5분 후 자동 운전
2	태양 전지 저전압 (PV under volt fault)	태양전지 전압이 규정 이하인 경우 (H/W)	태양 전지 전압의 정상 복귀 후 5분 후 자동 운전
3	인버터 과전류 (Inverter over current fault)	인버터 전류가 규정 값 이상으로 계측 되는 경우	인버터 점검 후 운전
4	인버터 MC 이상 (Inverter M/C fault)	전자 접촉기 이상 신호가 발생한 경우	전자 접촉기 점검 및 교체 후 운전
5	계통 과전압 (Line over voltage fault)	계통 전압이 규정 전압 이상인 경우	계통 전압의 정상 복귀 후 5분 후 자동 운전
6	계통 저전압 (Line under voltage fault)	계통 전압이 규정 전압 이하인 경우	계통 전압의 정상 복귀 후 5분 후 자동 운전
7	계통 과주파수 (Line over frequency fault)	계통 주파수가 규정 주파수 이상인 경우	계통 주파수의 정상 복귀 후 5분 후 자동 운전
8	계통 저주파수 (Line under frequency fault)	계통 주파수가 규정 주파수 이하인 경우	계통 주파수의 정상 복귀 후 5분 후 자동 운전
9	인버터 과열 (Inverter over temperature)	인버터 온도 이상 신호가 발생한 경우	인버터 및 팬 점검 후 운전 (상은 50℃ 초과 시 출력제한 / Fan 고장 시 출력 30%로 보호운전)
10	시스템 지락 (System ground fault)	인버터 입력/출력에 지락이 발생한 경우	인버터 입력/출력 선로 점검 후, 운전

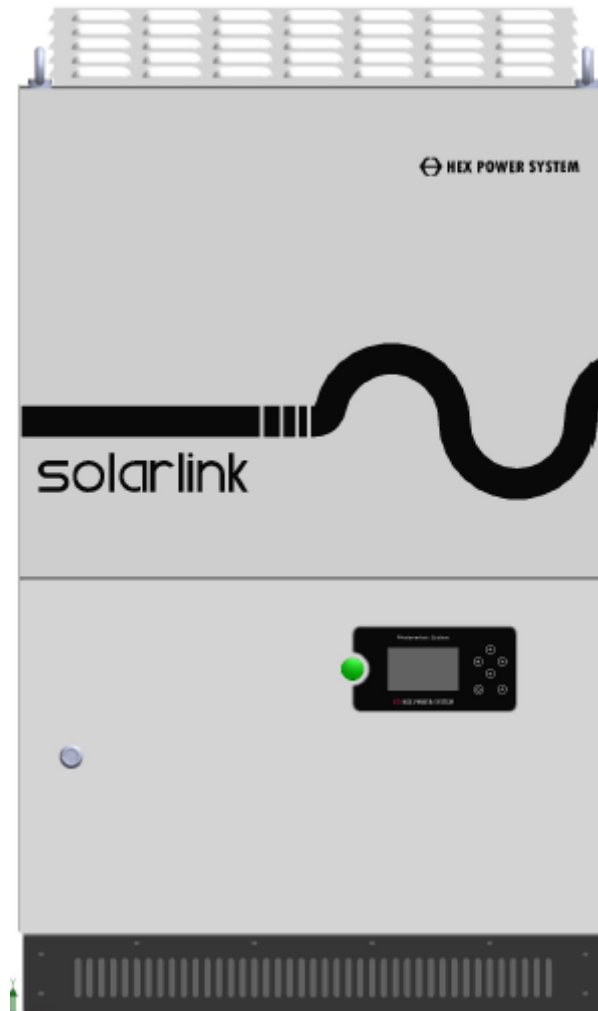
제작 사양서
(3 상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

모 델 명: H3050SODA

버 전: Ver 1.5

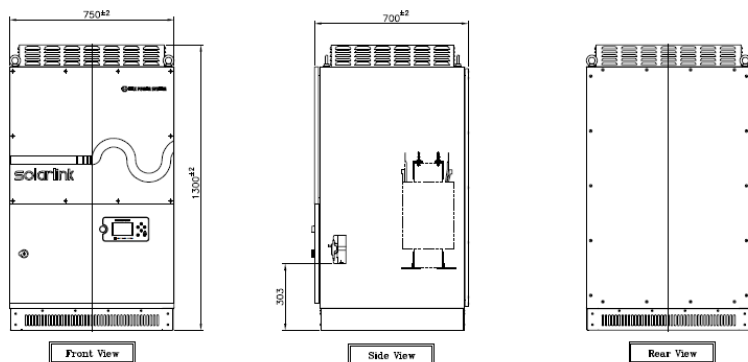
작성일자: 2024.01.30

Ⅶ. 기구 외관




(3상 계통연계형 태양광인버터 51kW)

작성일자: 2024.01.30



- Base : 본체도장(색상 : Black Texture)
- Body & Cover : 본체도장(색상 : POWLAC PE110 Texture)

가 입 MATERIAL	_____				공 계 DESIGN	품 명 TITLE	30,40,50kW SODA시험용
상 각 법 DESIGN PROJECTION	척 도 SCALE	단 위 UNIT	날 자 DATE	장 소 SITE	용 이 BY	용 번 DRAWING	
	1/10	mm	2002.02.17	수 입 APPROVAL			
기 계 명 EQUIPMENT	기 계 번 EQUIPMENT NO.				30S00000A-LAT-50K	도 명 P.NAME	3상 30,40,50kW INVERTER
	1	2	3	4	파일 명 FILE NAME		
 Hex Power System (주)						판 권 소 DRAWING NO.	